



Mast A61
M2-R-55.1/verst.
WA150/+0

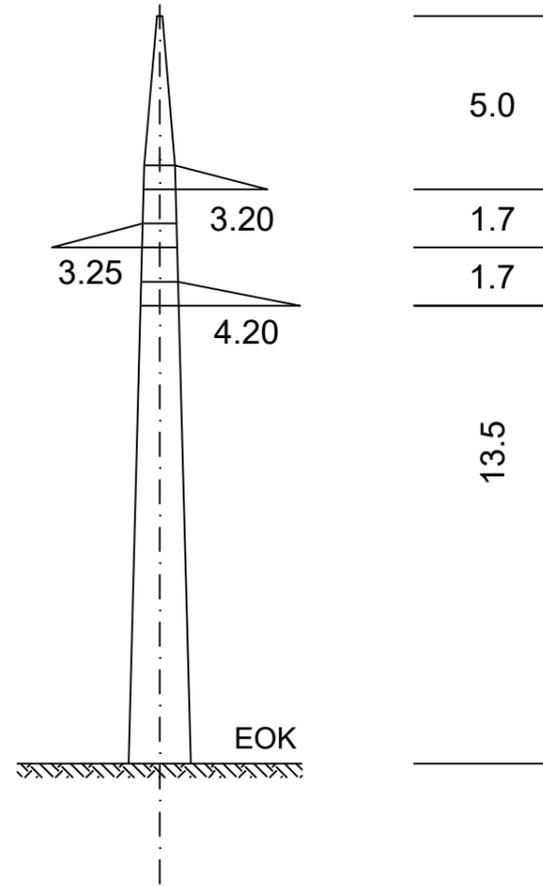

vor Umbau

Mast A61neu
A-1-R-2016.1 AV
WA160-17

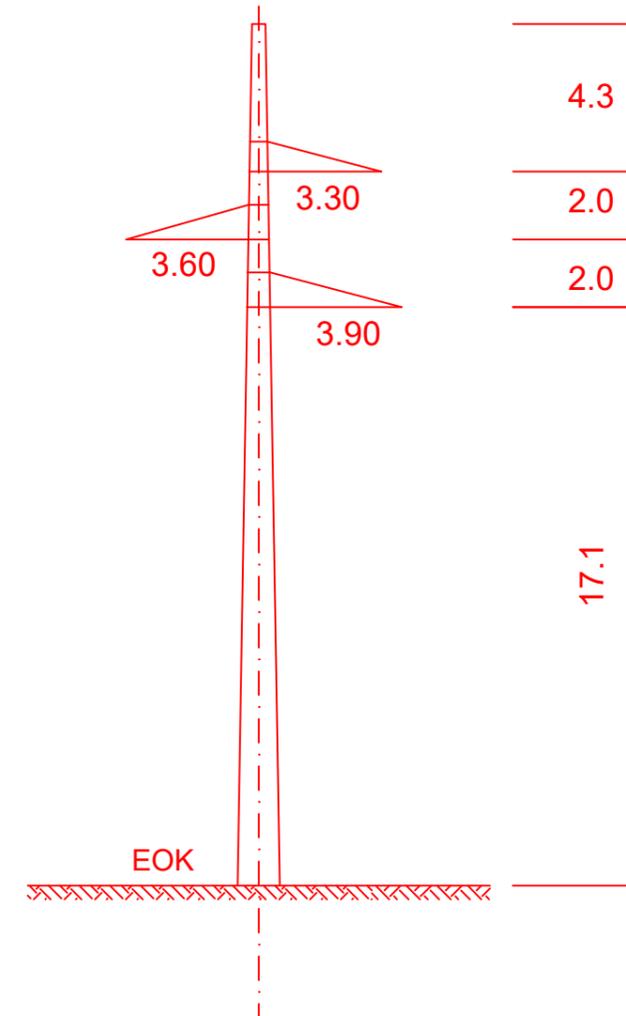

nach Umbau

 ohne Maßstab	110-kV-Leitung Höllriegelskreuth - Hohenbrunn, J91 Gegenüberstellung der Maste vor und nach dem Umbau	Datum	Name	
		gezeichnet:	06.03.2018	Kocksch
		geprüft:	06.03.2018	Hochholzer
		geändert:	24.07.2019	Kocksch